

Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia z serii VIP PRO przeznaczone do montażu w oprawkach oświetleniowych z 4-pin fluorescencyjnymi źródłami światła o mocy 4–80 W. W przypadku awarii zasilania powodują automatyczne przełączenie źródła światła na zasilanie z akumulatorów i kontynuują działanie ze zredukowanym strumieniem światła przez czas nominalny 1–3 godzin, w zależności od modelu.

Lighting emergency power supply kits from the VIP PRO series are designed to be encased in lighting fittings equipped with 4-pin fluorescent light sources with power ranging 4–80 W. In case of power failure, these kits automatically switch light source into that supplied from batteries, and continue operation with reduced luminous flux for the nominal time of 1–3 hours (model dependent).



VIP STANDARD 8 × pole


Typ Type	Model	Moc Power	Czas Time	Funkcja Function	Akumulator* Rechargeable battery	Waga (kg) Weight (kg)
VIP PRO	180i	4–80W	1 h	M/NM	5×C	0,7
VIP PRO	380i	4–80W	3 h	M/NM	5×D	0,8

\* Standardowo stosuje się akumulatory Ni-cd. Za dopłatą istnieje możliwość zastosowania akumulatorów Ni-MH po wcześniejszym sprecyzowaniu w zamówieniu. As a rule, Ni-cd rechargeable batteries are used. For extra fee, it is possible to mount Ni-MH rechargeable batteries upon earlier specification in order.

...i – impulse battery charging and switching system 8×field

\*\* ...i – impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8×pole

<b>Stopień szczelności IP</b> Ingress Protection Rating IP	20	<b>Klasa izolacji</b> Insulation class	II	<b>Zasilanie</b> Power supply	230 V AC 50–60 Hz
<b>Czas ładowania</b> Charging time	Pierwsze ładowanie: 48 h Ładowanie cykliczne: 24 h First charging: 48 h Cyclic charging: 24 h	<b>Zakres temp. pracy</b> Ambient temp. range	10 – 50°C	<b>Akumulator</b> Rechargeable battery *opcjonalnie/optional	Ni-cd/Ni-MH*
<b>Żywotność akumulatora</b> Battery life	Zaleca się wymianę akumulatora najpóźniej po 4 latach (w zależności od warunków eksploatacji). Wysoka temperatura otoczenia źle wpływa na pojemność ogni, znacząco skracając ich żywotność. Battery replacement recommended after up to 4 years, depending on service conditions. Heightened ambient temperature decreases the volume of cells, shortening their lifespan significantly.	<b>Certyfikat</b> Certificate	CE ENEC	<b>Zgodność produktu</b> Product compliance	EN 60598-2-22 EN 61347-2-7 EN 55015 EN 61000-3-2
<b>Korpus statecznika</b> Ballast housing	Wykonany ze stabilizowanego uv poliwęglanu (PC) Made of uv-stabilized polycarbonate (PC)	<b>Sposób mocowania</b> Mounting		<b>System testowania</b> Test system	Przycisk testu – test manualny Test button – manual test
<b>Specyfikacja**</b> Specification	...i – inwerter 8-polowy dedykowany do stateczników magnetycznych i elektronicznych zgodnych z VDE (O108). Współpraca ze źródłami światła wg specyfikacji urządzenia ...i – 8-field inverter, dedicated for magnetic and EVG ballasts compatible with VDE (O108). Compatibility with light sources according to device specification				

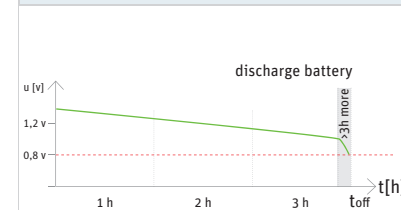

**Wymiary**  
Dimensions

